



試験検査成績書

第 N 802-309 号

平成 20 年 3 月 6 日

エヌ・ワイ産業 様

平成20年 2月18日に御依頼を受けました
試験の結果は、下記のとおりです。

食品衛生法登録検査機関

厚生労働省発東海厚第0222001号

登録衛生検査所

静岡県登録志太榛原7号

株式会社

静環検査センター

静岡県藤枝市高柳2310番地

TEL 054-634-1000(代)

試験目的	洗浄剤の殺菌効果試験
試験実施年月日	平成20年2月18日～平成20年3月5日
特記事項	-----

試料名	試験結果			
	<i>E. coli</i> CFU/mL	<i>S. aureus</i> CFU/mL	<i>L. pneumophila</i> CFU/mL	試験菌未接種 CFU/mL
ベストウォッシング Ag 0.2%水溶液 試験菌接種直後	2.4×10^4	4.9×10^3	10	<1
ベストウォッシング Ag 0.2%水溶液 試験菌接種30分後	<1	<1	<10	<1

試験方法

試料(ベストウォッシング Ag 0.2%水溶液)に試験菌を接種し、接種直後と30分後の生菌数を測定した。

試験菌	接種量	生菌数測定法
<i>Escherichia coli</i> NBRC3972	2.0×10^5 CFU/mL	SCDLP寒天培地使用, 35°Cで48時間培養
<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC13276	2.0×10^4 CFU/mL	SCDLP寒天培地使用, 35°Cで48時間培養
<i>Legionella pneumophila</i>	2.0×10^5 CFU/mL	BCYE α 寒天培地使用, 37°Cで5日間培養
試験菌未接種	---	SCDLP寒天培地使用, 35°Cで48時間培養

No. N802-309

E.coli




左:接種直後

右:接種30分後

大腸菌

No. _____

S.aureus

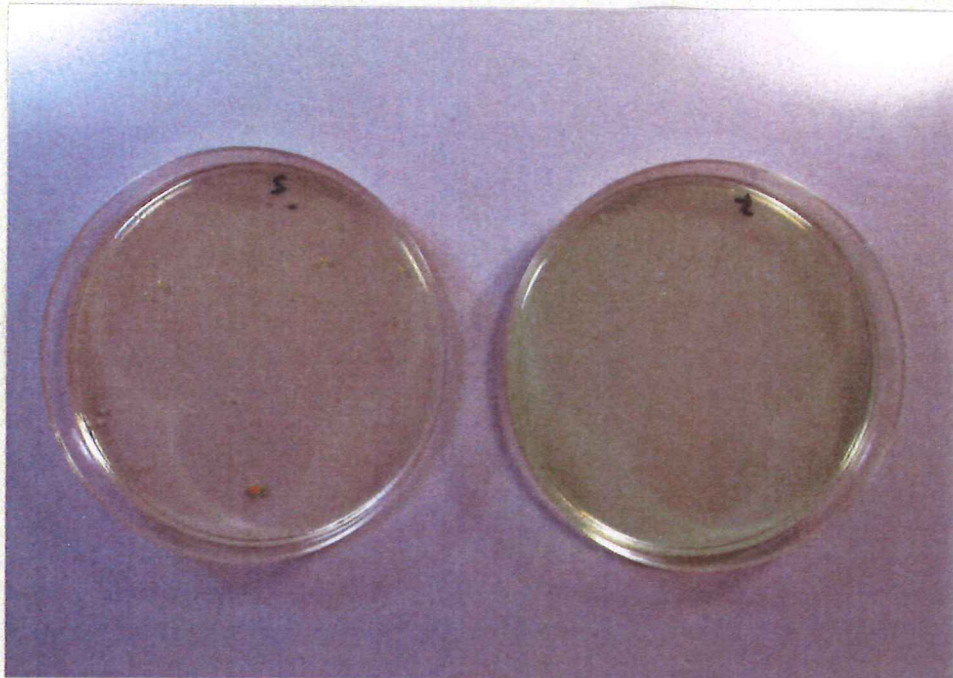


左:接種直後

右:接種30分後

黄色ブドウ球菌

No. _____

P.pneumophila

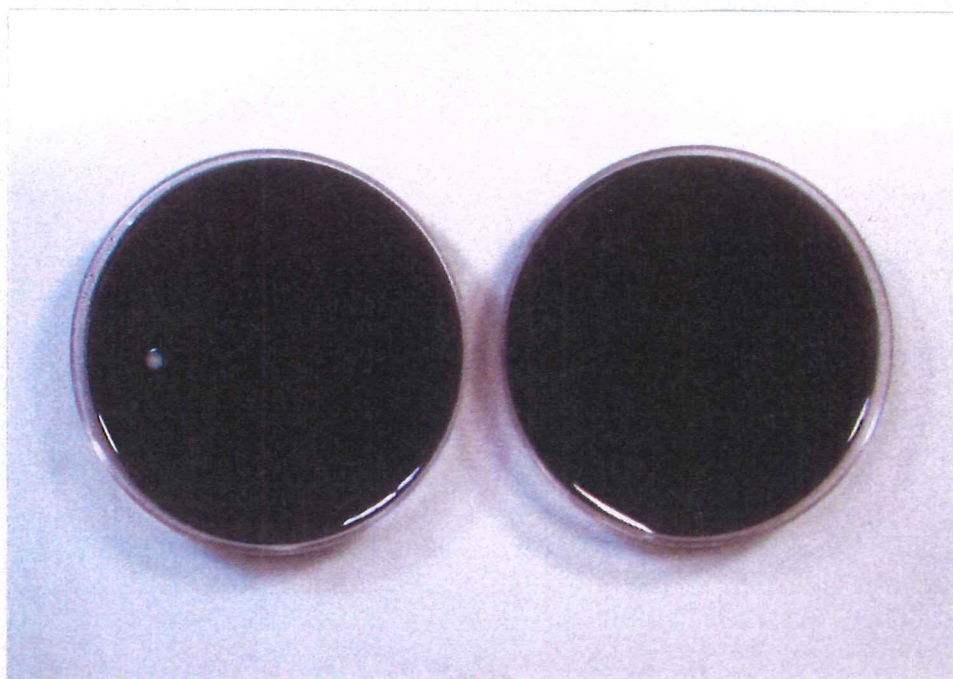

左:接種直後

右:接種30分後

レジオネラ菌

ポリプロピレン
フィルム使用
200
古紙配合率100%再生紙を使用しています



エコー印刷株式会社
05112250

A-L6W
再生紙100